Parámetros necesarios para el diseño del depósito antiariete

CHARLATTE RESERVOIRS FAYAT GROUP 17, rue Paul Bert - 89400 Migennes / Tel. : 03 86 92 30 14 / www.charlattereservoirs.fayat.com

LE RESERVOIR MASSAL FAYAT GROUP Chemin des Sept Fonts - BP 10026 - 34301 Agde cedex / Tel. : 04 67 94 79 11/ www.massal.fayat.com

Empresa		CP	
Contacto		Ciudad	
Teléfono		País	
E-mail			
Nombre proyecto			

En caso de red en malla, sistema de distribución, estación booster, red contra incendios, riego, indíquenlo

SOLICITUD

☐ Si se trata de un estudio, por favor rellene el formulario en su totalidad.

☐ Si se trata de una estimación, por favor rellene sólo las casillas marcadas con un asterisco (*).

TIPO DE FLUIDO*


☐ Agua limpia ☐ Agua residual Otro tipo de fluido: _____

ESTACIÓN DE BOMBEO


Punto de trabajo para una bomba	TMH	mca	Caudal	m^3/h	
Caudal máximo del proyecto*		m^3/h	Caudal mínimo	m^3/h	
Número operativo de bombas			TMH a Q=0	mca	
Momento de inercia (dato del fabricante)		$kg.m^2$	Velocidad rotación	rpm	

NOTA: adjunte la curva de las bombas más el perfil de la conducción lo más preciso posible (dibujo o hoja de Excel)


CONDUCCIÓN

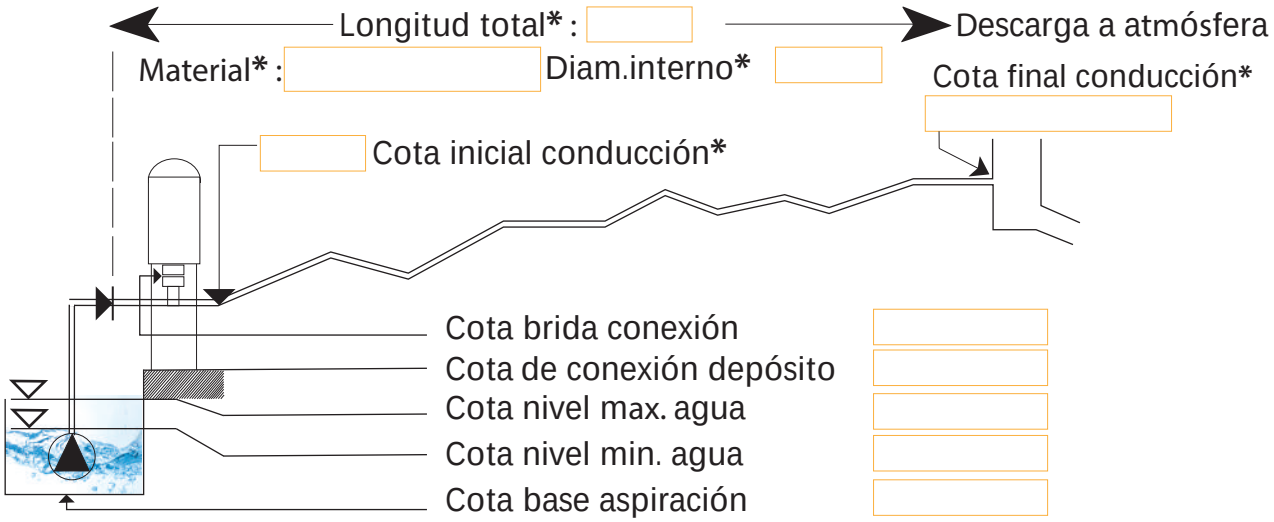


Registro o **Entrada inferior** o **Entrada superior**



Cota nivel max
Cota nivel inf
Cota nivel min
Cota base



Cota descarga atmósfera
Cota inferior tubería
Cota base



Distribución:
☐ con
☐ sin

otras a especificar (sketch o dibujo)

** Es muy necesario disponer del perfil geométrico de la impulsión (cada PK con su cota geométrica en mca).